

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 5
тел: (3012) 37-32-50, E-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3
тел: (3012) 37-34-85, 37-34-86, 37-34-74

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15
Тел/факс: (3012) 21-32-20, e-mail: ondpr_uu@list.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 81/1/1/75
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

« 04 » июня 20 21 г.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский Сад № 84
(полное наименование и адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

«Снегурочка» комбинированного вида г. Улан-Удэ

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Орловская, д. 35А;

670011, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, микрорайон 142-й, здание 5.

заведующий МБДОУ Детский сад №84 «Снегурочка» комбинированного вида г. Улан-Удэ

(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица

Налетова Наталья Ивановна

объекта надзора, его уполномоченного представителя)

Руководствуясь: федеральными законами от 12 декабря 1994 г., № 69-ФЗ "О пожарной
(основания проведения проверки)

безопасности", от 26 декабря 2008 г., № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля", постановлением Правительства Российской

Федерации от 12 апреля 2012 г., № 290 "О федеральном государственном пожарном

надзоре", распоряжения от 26 апреля 2021 г., № 88/1 начальника Отдела надзорной

деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС России по Республике
Бурятия подполковника внутренней службы Волкова С.П.

в период с « 30 » апреля 20 21 г. по « 04 » июня 20 21 г.

проведена плановая, проверка Младшим лейтенантом внутренней службы
(фамилия, инициалы,

Шшишмаревым И.В., дознавателем отделения дознания Отдела надзорной

должность должностного лица

деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ Управления надзорной

(должностных лиц), проводящего(их) проверку)

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике

Бурятия (государственным инспектором г. Улан-Удэ по пожарному надзору)

совместно с: заведующим МБДОУ Детский сад №84 «Снегурочка» комбинированного вида
г. Улан-Удэ Налетовой Натальей Ивановной
 (указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в проверке)


по выполнению требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и мест их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении и (указывается только выполнение)
Корпус № 1. ул. Орловская, 35а.				
1.	На дверях на эвакуационных выходах из всех групповых ячеек, ведущих на лестничную клетку отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнений притворов.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации». Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.	04.05.2022	
2.	Из всех групповых ячеек отсутствуют эвакуационные выходы, соответствующие требованиям пожарной безопасности.	Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.	04.05.2022	
3.	Монтаж пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в помещениях произведен с использованием провода типа КСПВ с нарушением требований ГОСТа Р к электрическим проводам для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации. В том числе срок эксплуатации превышает предельное состояние (срока службы) более 10 лет.), необходима замена приемно-контрольного прибора, датчиков, ручных датчиков, аварийного освещения, табло выход и т.д.	ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», таблица № 2, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления средствами и системы обеспечения безопасности. техническое обслуживание и текущий ремонт».	04.05.2022	

1 | Без нарушений

Лицо, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, вправе представить в орган государственного пожарного надзора, издавший распоряжение о проведении проверки письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

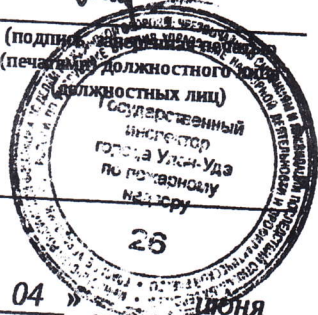

Государственный инспектор г. Улан-Удэ по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы должностного лица)

младший лейтенант внутренней службы Шишмарев И.В.
(должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку)

« 04 » июня 20 21 г.

С предписанием ознакомлен (а):

ИИИ
(подпись)

Заведующий ЛБДОУ №84 Календа Н.С.
(должность, фамилия, инициалы)

« 04 » июня 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):

ИИИ
(подпись)

Заведующий ЛБДОУ №84 Календа Н.С.
(должность, фамилия, инициалы)

« 04 » июня 20 21 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку, заверенная печатью
(печатами) должностного лица (должностных лиц)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 22023141085098361660399424309462323140649109808

Владелец Налетова Наталья Ивановна

Действителен с 16.09.2022 по 16.09.2023